


Montaż drzwi nie jest możliwy w tym miejscu.



Światło przejścia to wymiar szerokości segmentu minus 260 mm. Należy pamiętać, że minimalna szerokość światła przejścia dla osób na wózkach inwalidzkich to mm

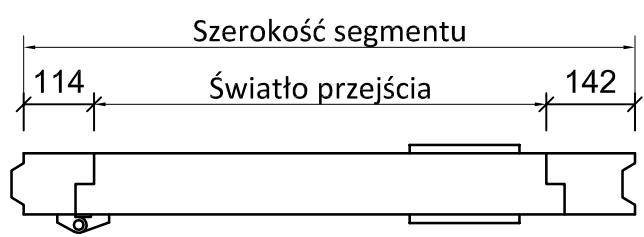

- Ściany mobilne
- Ściany szklane
- Ściany składane
- Panele akustyczne

Zmiany techniczne zastrzeżone		Powierzchnia	Skala	Waga
		NW 100		
Data:		Nazwisko		
Bearb.	29.06.2015	Karta Danych Technicznych Segment drzwiowy (SE)		
Gepr.				
Norm		nr. Rysunku	Artykuł nr.	
		10.2	01.5102p	
Urspr.:	Ers. für:	Ers. durch	Blatt von	

Postf.5723 48031 Münster Tel.0251/780010
Fax 0251/7800127 und 0251/7800145